


Conseils d'entretien des postes OXYFLAM et ROLLERFLAM

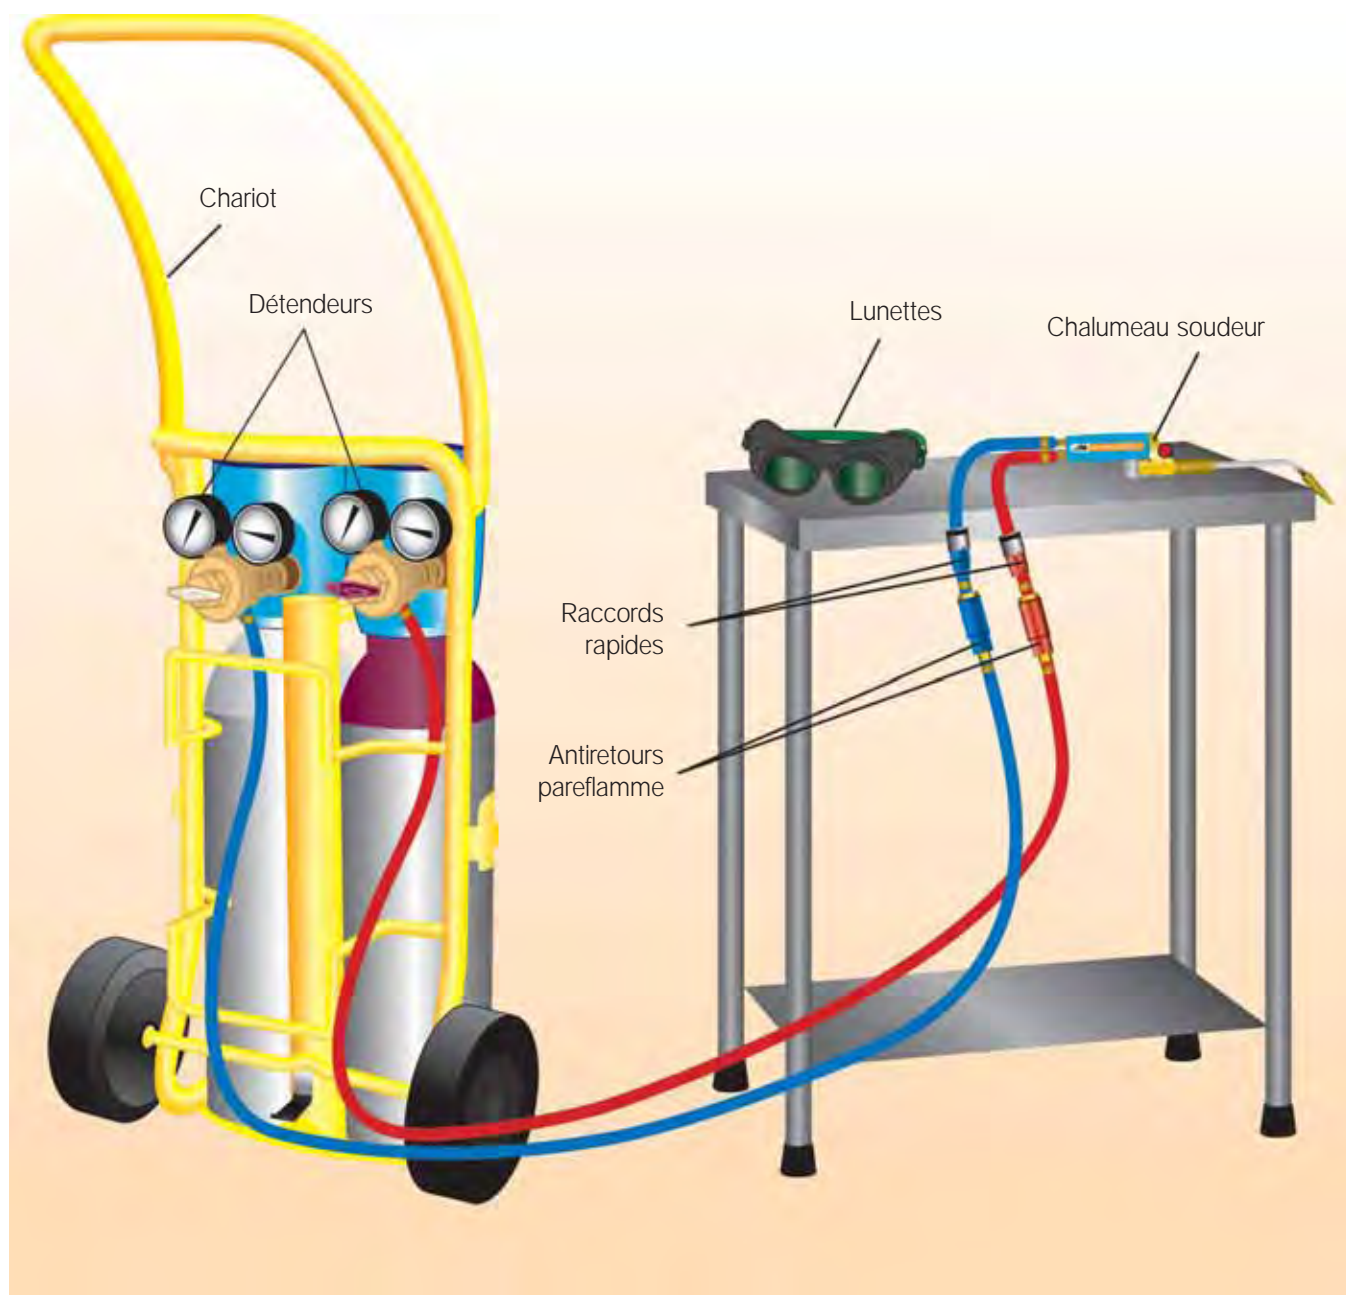

Le chalumeau

Entretien

1. Vérifier les raccords d'entrée.*
2. Contrôler les robinets et leur étanchéité.*
3. Vérifier l'état de la buse ou de la tête de coupe et les fuites éventuelles.

* Pour contrôler l'étanchéité des éléments signalés, utiliser le détecteur de fuites WELDTEAM - réf. W 000 075 066

Règle d'or

Il est fortement recommandé de remplacer le chalumeau au plus tard dans les cinq ans suivant sa mise en service, même en l'absence d'incident.





Le détendeur

Entretien

1. Vérifier les filetages et leur étanchéité.*
2. Contrôler les manomètres.
3. Manoeuvrer la vis de détente après ouverture du gaz et constater que la pression monte progressivement.

* Pour contrôler l'étanchéité des éléments signalés, utiliser le détecteur de fuites WELDTEAM - réf. W 000 075 066

Règle d'or

NE JAMAIS GRAISSER

Il est fortement recommandé de remplacer les détendeurs au plus tard tous les cinq ans suivant leur mise en service, même en l'absence d'incident.



Les antiretours pareflamme

Entretien

Ils constituent un élément de sécurité incontournable car ils empêchent les remontées de flamme et les mélanges de gaz en cas de dysfonctionnement du chalumeau. Ils se montent au plus près du chalumeau ou sont intégrés dans le manche.

Règle d'or

Utiliser au moins un dispositif antiretour pareflamme dans le circuit gaz entre le chalumeau et le détendeur. Procéder au remplacement immédiat et systématique des antiretours pareflamme en cas de détérioration ou de retour de flamme.

Il est fortement recommandé de remplacer les antiretours au plus tard tous les trois ans suivant leur mise en service, même en l'absence d'incident.



Les raccords rapides à obturateurs

Entretien

1. Vérifier le bon verrouillage.
2. Contrôler l'étanchéité en utilisation à la pression de service, raccord verrouillé et désaccouplé.

Règle d'or

Procéder au remplacement systématique des raccords rapides en cas de détérioration (écrasement...) ou dysfonctionnement (fuite, perte de charge...)

* Pour contrôler l'étanchéité des éléments signalés, utiliser le détecteur de fuites WELDTEAM - réf. W 000 075 066



Les tuyaux

Entretien

Contrôler l'état général sur toute la longueur en les cintrant : absence de fissures, craquelures et gonflements.

Règle d'or

Utiliser des tuyaux conformes à la norme EN 559

Il est fortement recommandé de remplacer les tuyaux au plus tard tous les cinq ans suivant leur mise en service. L'année marquée sur le tuyau est celle de l'année de fabrication.

